



Tytuł:
Rozdzielnia Technologiczna - Schemat blokowy
SUW Żytowice
Zasilanie.

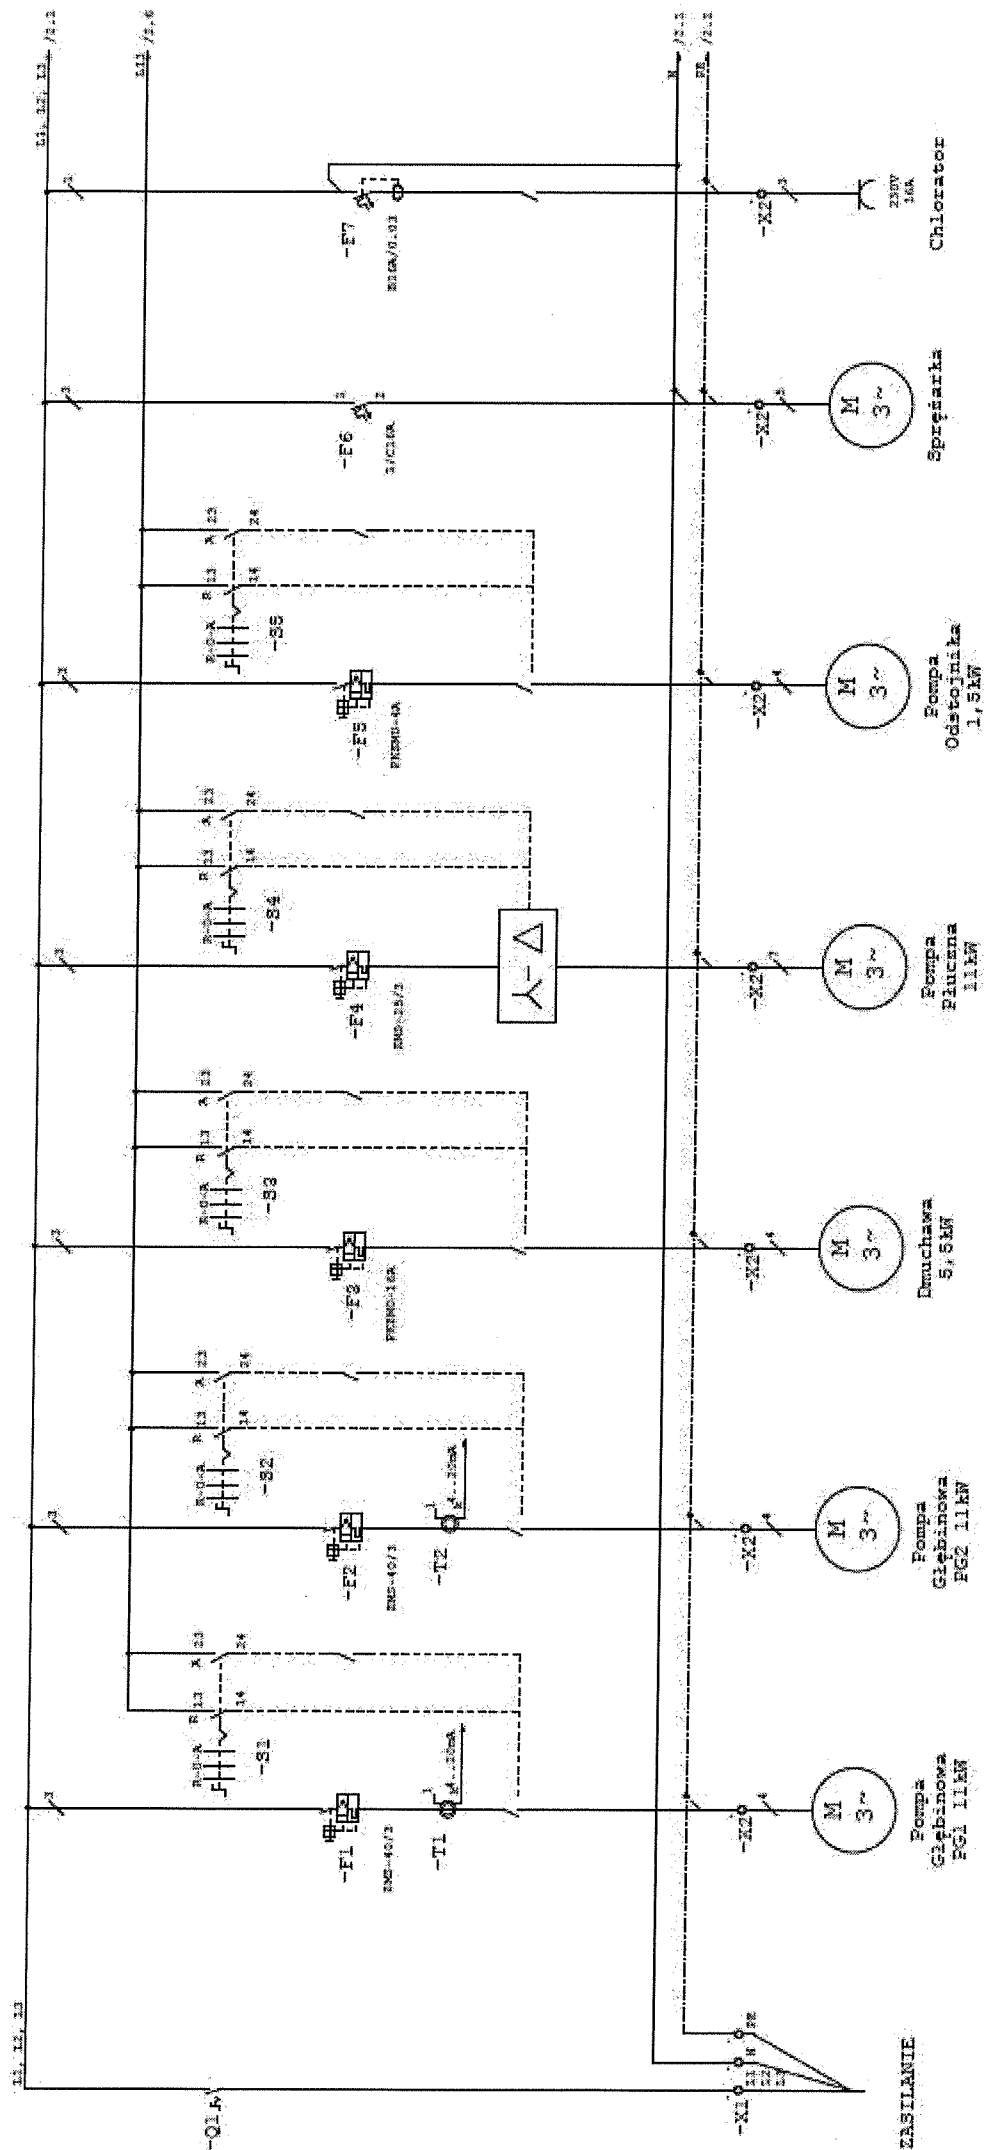

Kontrola napięcia. Zasilanie 24V DC.

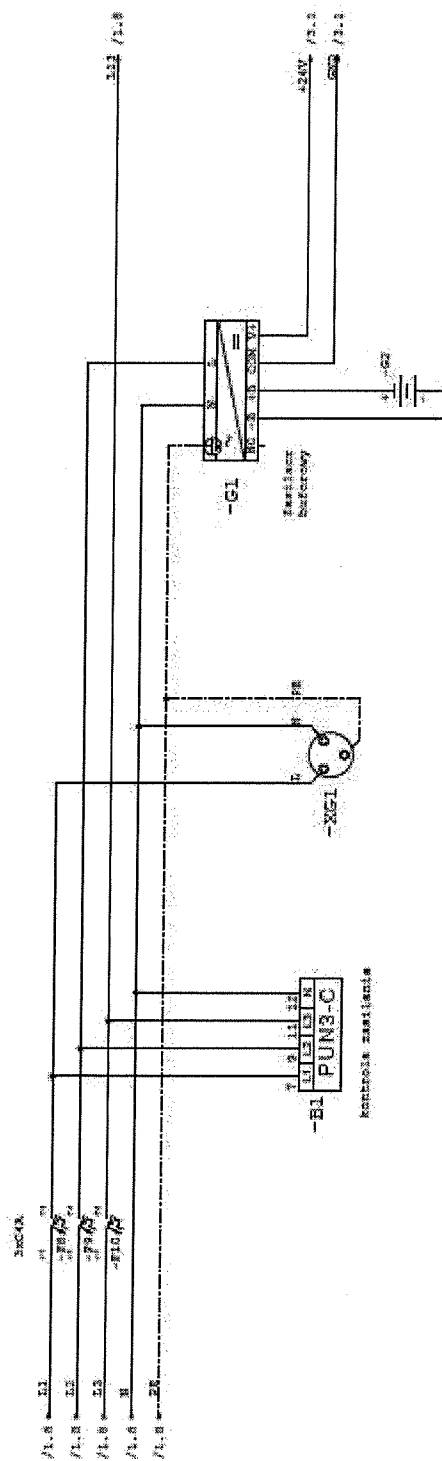

1953

SUN Żytovice


Sterownik. Pomiar analogowe.

Uwaga:

Komunikacja RT z RZH -> RS485 protokół MODBUS RTU.




Tytuł:
 Rozdzielnia Technologiczna - Schemat blokowy
 SUW Żytowice
 Sygnalizacja optyczna.

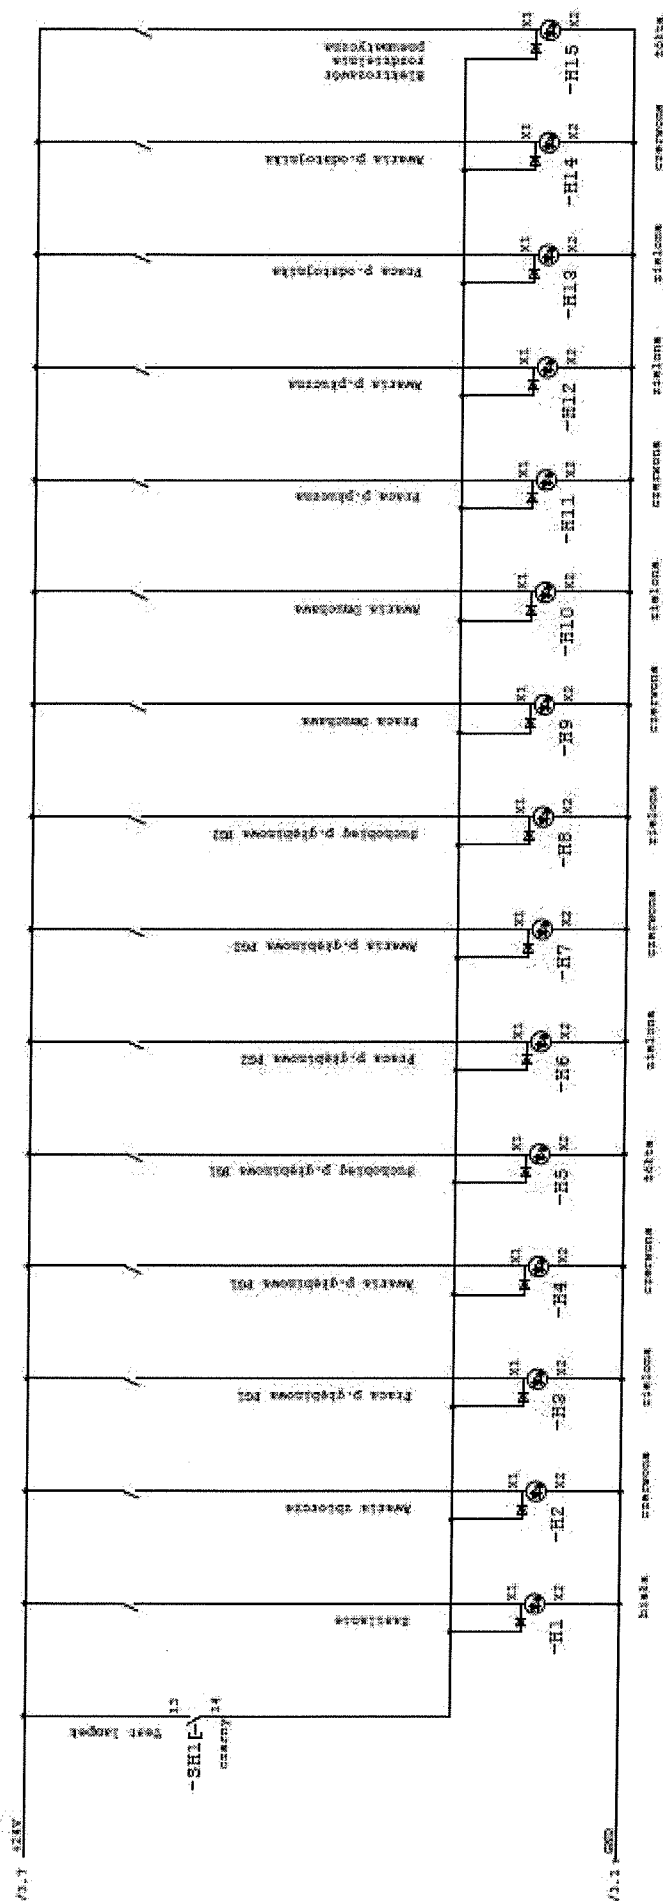

Tytuł:
Rozdzielnia Technologiczna - Schemat blokowy
SUW Zytowice
Elektrozawory.

ELEKTROZAWORY PRZEPUSZCZAJĄCE FILTRÓW

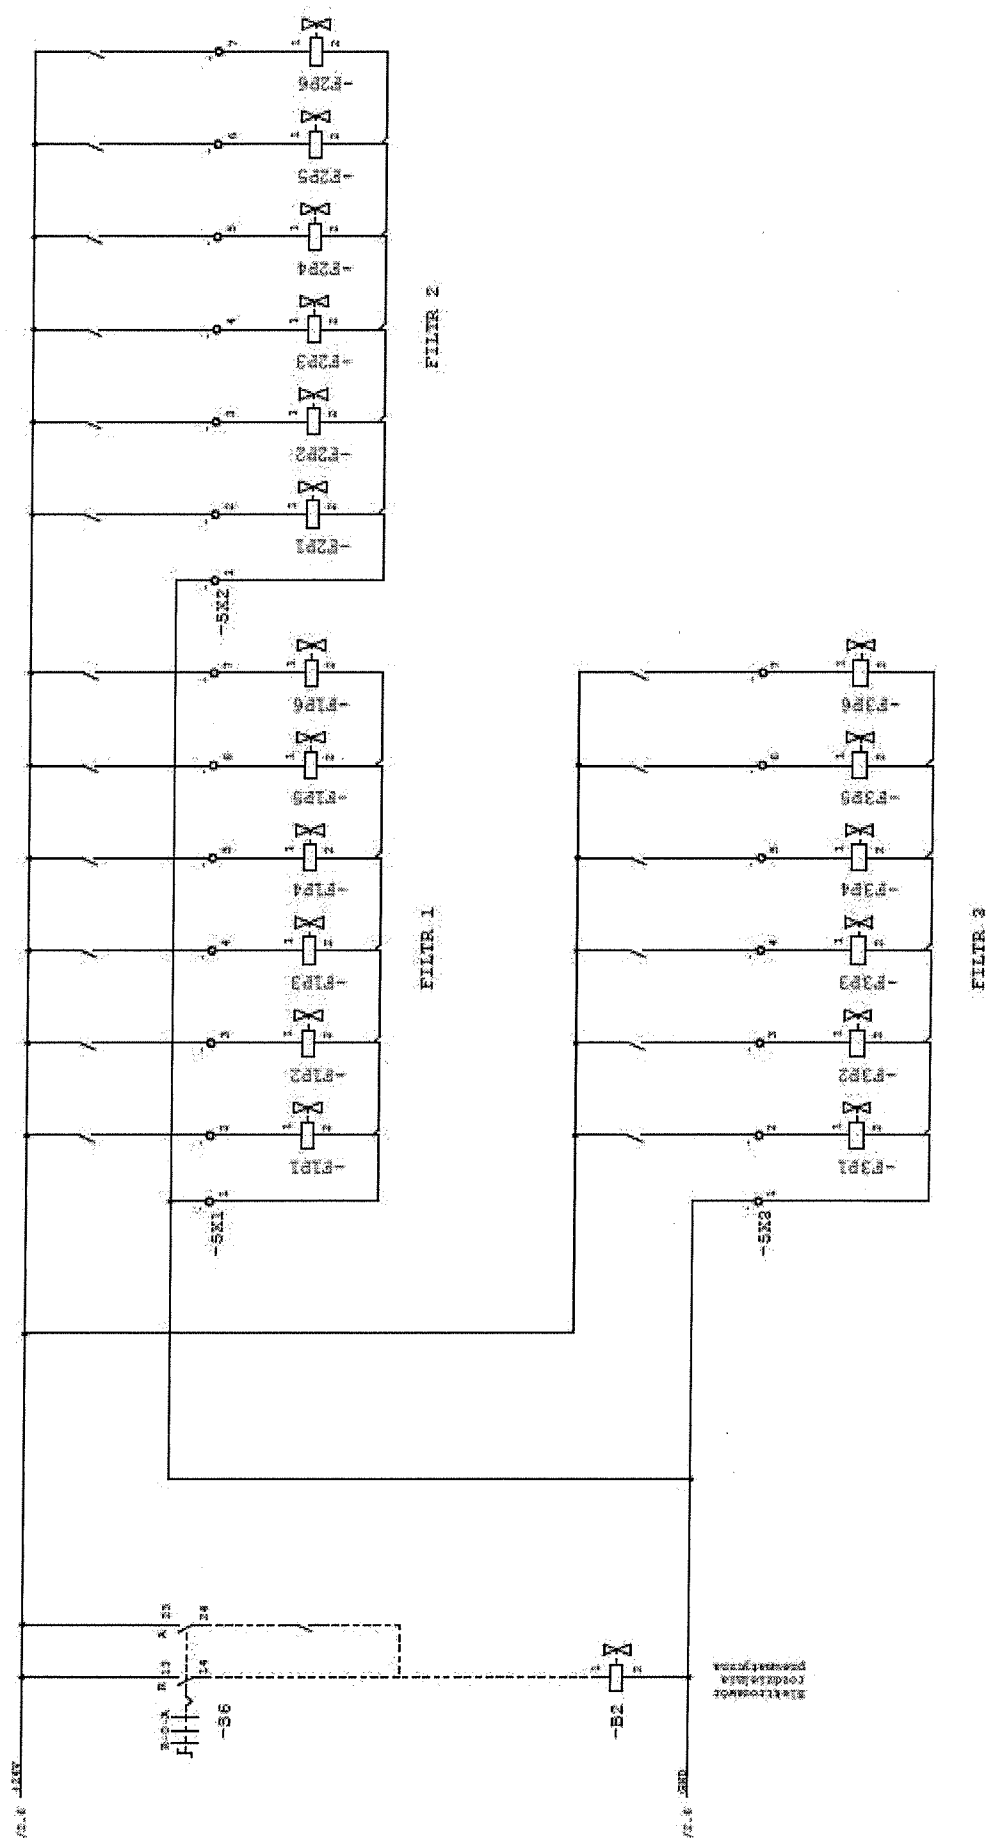

Index

Rozdzielnia Technologiczna - Schemat blokowy
SUW Żytowice

Widok drzwi rozdzielni.


$$1800 \times 800 \times 400 + \text{cokół } 200$$