


Przyłącze wodociągowego  
do budynku stacji napowietrzania

Podziałka 1:500/100

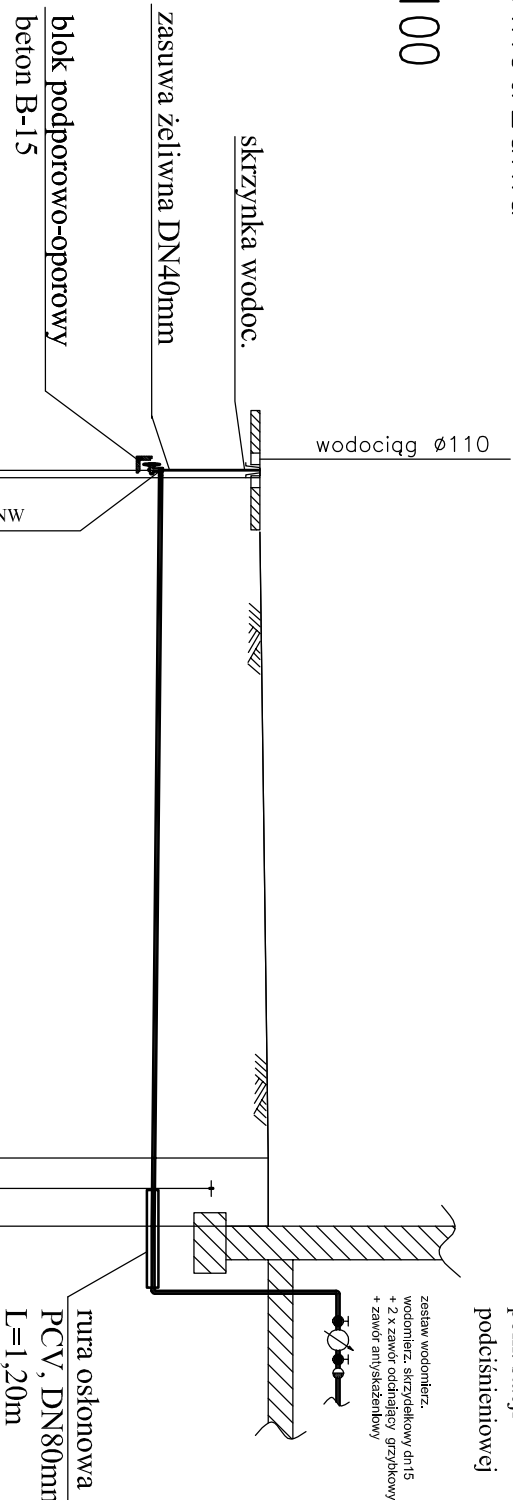

P.p.=1 75,00			
Rzędna istniejącego terenu	187,89	187,89	
Rzędna osi proj. rurociągu	186,58	186,58	
Zagłębienie osi przewodu	1,31	1,31	
Długość odcinka	0,50	45,00	4,50
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=50,00 i=2,0 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	PEØ40		
Hektometr i odległości	0 0,50	45,50	50,00
Nazwa węzła	T <sub>w</sub> w3	w2 w1	

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji <b>K O M A s.c.</b> 91-420 Łódź, ul. Polnocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bychlewie i Jadwininie gm. Pabianice	Treść rys. : Profil przyłącza wodociągowego do budynku stacji napowietrzania		Rodzaj proj. <b>PBW</b>
	Upr. bud	Podpis	
proj.:	Inż. Jan Kozłowski	GP-II 460-8/76	Data: 01.2010
			Skala: 1:500/100
			Nr rys. 33